










### NOMENCLATURAS

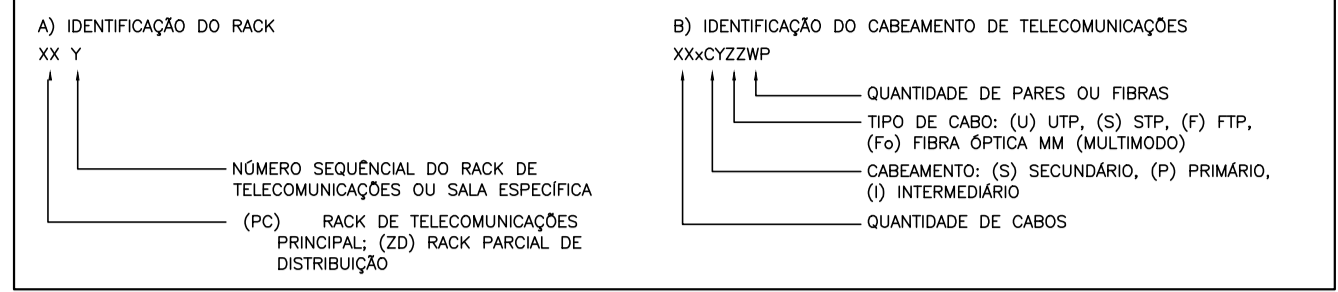

### NOTAS

- PARA EXECUÇÃO DESTA OBRA DEVE SER SEGUIDO OS PROCEDIMENTOS, DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO.
- DEVE SER VERIFICADO NO LOCAL DE EXECUÇÃO TODAS AS MEDIDAS E INTERFERÊNCIAS, DEVENDO SER INFORMADO AO CONTRATANTE QUALQUER DISCREPANCIA OU NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO.
- É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR VERIFICAR E INFORMAR AO CONTRATANTE QUALQUER PROBLEMA QUE INTERFERIR NA EXECUÇÃO DESTA OBRA.
- DEVERÁ SER REALIZADA VERIFICAÇÃO "IN-LOCO", DE TODOS OS ENCAMINHAMENTOS DAS INSTALAÇÕES E DOS ESPAÇOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS ANTES DE SER INICIADA A EXECUÇÃO.
- TODAS AS INSTALAÇÕES FORAM ESTUDADAS COM BASE NAS NORMAS DA ABNT, CONCESSIONÁRIAS LOCAIS, ÓRGÃOS REGULADORES E FISCALIZADORES.
- TUDO CABEAMENTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO NAS DUAS PONTAS POR MEIO DE ANILHAS.
- TODOS AS CURVATURAS DE ELETRODUTOS DEVERÃO SER REALIZADAS UTILIZANDO CURVA TIPO LONGA, E NÃO MAIS QUE DUAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM.
- OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICOS, DEVERÃO TER CONTINUIDADE (INTERLIGANDO-SE CASO SEJAM INTERROMPIDOS POR TRECHOS NÃO METÁLICOS) E SEREM ATERRADOS EM UMA OU AMBAS AS EXTREMIDADES EM PADRÕES CONFORMIDADE COM A NBR-5419 E ANSI/TIA/EIA-607.
- TODOS OS CABOS DEVERÃO SER ORGANIZADOS E AMARRADOS COM VELCRO DENTRO DAS ELETROCALHAS E DUTOS.
- A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO FINAL DOS EQUIPAMENTOS, INFRA-ESTRUTURAS E MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA, CONFORME OS DESENHOS DESTA OBRA E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.
- TUDO TIPO DE EMENDA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONECTORES MULTIPLAS PARA CONDUTORES ELÉTRICOS (RE.: SINAL) E DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM, ONDE NECESSÁRIO, DEVERÁ SER DEIXADA FLOCA MÍNIMA DE 30cm, NÃO SERÃO ACEITAS EMENDAS DENTRO DE ELETRODUTOS.
- OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICOS, DEVERÃO TER CONTINUIDADE (INTERLIGANDO-SE CASO SEJAM INTERROMPIDOS POR TRECHOS NÃO METÁLICOS) E SEREM ATERRADOS EM UMA OU AMBAS AS EXTREMIDADES EM PADRÕES CONFORMIDADE COM A NBR-5419 E ANSI/TIA/EIA-607.
- TODOS OS CABOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA INFRA-ESTRUTURA DE REDES, DEVERÃO SER CERTIFICADOS CONFORME OS PRE-ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE.
- TODOS OS TESTES DE CERTIFICAÇÃO NO CABEAMENTO DE ESTRUTURADO, DEVERÃO SER DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS E ENTREGUES AO CONTRATANTE.
- É RECOMENDADO QUE OS PRODUTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SEJAM DO MESMO FABRICANTE, E ESTES SEJAM INSTALADOS POR PROFISSIONAL CERTIFICADO, DE FORMA A SE OBTER GARANTIA ESTENDIDA DA SOLUÇÃO ADOTADA.
- A TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO PARA CALHAS NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A 40% DE SUA ÁREA ÚTIL E O AGRUPAMENTO DE CABOS NÃO PODERÁ EXCEDER AO INDICADO NO PROJETO E PARA O QUAL FORAM CALCULADOS, COM OS RESPECTIVOS FATORES DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE.
- NÃO FAZ PARTE DESTA ESCOPO OS PROJETOS DE REDE ATIVA (SWITCHES, ROTEADORES, SERVIDORES E ETC.)
- TODOS OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO OBEDECER AS SEGUINTES NORMAS E SUAS ATUALIZAÇÕES:
  - 18.1. EIA/TIA-568, 569 STANDARD - COMMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS WIRING STANDARD;
  - 18.2. ANSI/TIA/EIA 606 A - ADMINISTRATION STANDARD FOR THE TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE OF COMMERCIAL BUILDINGS;
  - 18.3. ANSI/TIA/EIA 607 - GROUNDING AND BONDING REQUIREMENTS FOR TELECOMMUNICATIONS IN COMMERCIAL BUILDINGS;
  - 18.4. TIA 942 - DATA CENTER CABLING STANDARD AMENDED;
  - 18.5. TIA/EIA-526 72 - CENTRALIZED OPTICAL FIBER CABLING;
  - 18.6. ISO/IEC 11801 - INFORMATION TECHNOLOGY - GENERIC CABLING FOR CUSTOMER PREMISES SPECIFICS;
  - 18.7. NBR 5410/2005 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
  - 18.8. NBR 5419/2005 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS;
  - 18.9. NBR 13300 - REDES TELEFÔNICAS INTERNAS EM PRÉDIOS - TERMINOLOGIA;
  - 18.10. NBR 13301 - REDES TELEFÔNICAS INTERNAS EM PRÉDIOS - SIMBOLÓGIA;
  - 18.11. NBR 13726 - REDES TELEFÔNICAS INTERNAS EM PRÉDIOS - TUBULAÇÃO DE ENTRADA TELEFÔNICA - PROJETO;
  - 18.12. NBR 13727 - REDES TELEFÔNICAS INTERNAS EM PRÉDIOS - PLANTAS/PARTES COMPONENTES DE UM PROJETO DE TUBULAÇÃO TELEFÔNICA;
  - 18.13. NBR 13822 - REDES TELEFÔNICAS EM EDIFICAÇÕES COM ATÉ CINCO PONTOS TELEFÔNICOS - PROJETO;
  - 18.14. ISO 11801 - GENERIC CABLING FOR CUSTOMER PREMISES;
  - 18.15. NBR 13487 - FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO;
  - 18.16. NBR 13488 - FIBRA ÓPTICA TIPO MONOMODO DE DISPERSÃO NORMAL - ESPECIFICAÇÃO;
  - 18.17. NBR 14565 CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EDIFÍCIOS COMERCIAIS (2007);
  - 18.18. PROCEDIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA LOCAL PERTINENTES AO ASSUNTO;
  - 18.19. DEMAIS NORMAS PERTINENTES AO SISTEMA PROPOSTO A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, INFRA-ESTRUTURAS E MATERIAS UTILIZADOS NA OBRA, ATENDENDO AOS REQUISITOS EXISTENTES NO PROJETO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.


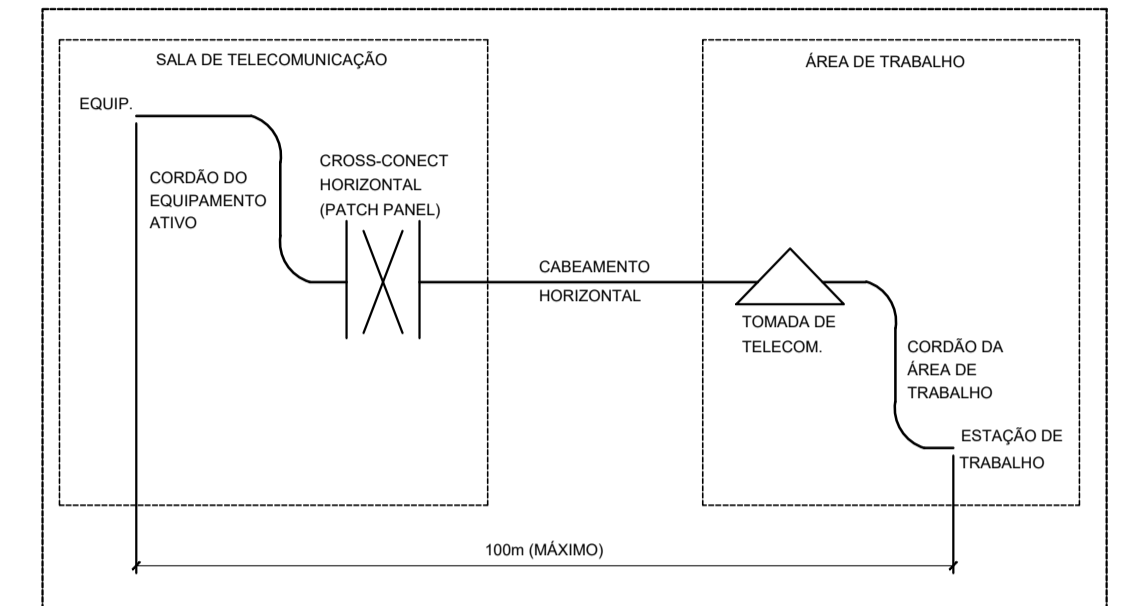


DIAGRAMA DE COMPRIMENTOS MÁXIMOS DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SEM ESCALA




PAR 1 CORES		PAR 2 CORES	
1 BRANCOVERDE	3 BRANCOLARANJA		
2 VERDE	6 LARANJA		
PAR 3 CORES		PAR 4 CORES	
4 AZUL	7 BRANCOMARRROM		
5 BRANCAZUL	8 MARRROM		

DIAGRAMA DE CRIMPAGEM - PADRÃO DE CONECTORIZAÇÃO EIA-TIA 568A SEM ESCALA

### LEGENDA

	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO SEM SEPTO, LISA COM TAMPA POR MEIO DE PRESSÃO. INSTALAÇÃO SOBRE O FORRO OU APARENTE. DIMENSÕES QUANDO NÃO INDICADO: 50x50mm.
	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL INSTALADA EMBUTIDA NO LAJE/FORRO. QUANDO NÃO INDICADO #3/4".
	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL INSTALADA EM ALVENARIA. QUANDO NÃO INDICADO #3/4".
	ELETRODUTO DE PVC APARENTE OU NO ENTREFORRO, RESISTENCIA A COMPRESSÃO > 750N (PESADO), CONFORME ABNT NBR 15465-2008. QUANDO NÃO INDICADO #3/4".
	TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO INSTALADO APARENTE OU NO ENTREFORRO. QUANDO NÃO INDICADO #3/4".
	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RÍGIDO APARENTE OU SOBRE O FORRO. QUANDO NÃO INDICADO SERÁ 6x6".
	CAIXA DE PASSAGEM 2x4" EM PVC RÍGIDO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE EMBUTIR
	CAIXA DE PASSAGEM 4x4" EM PVC RÍGIDO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE EMBUTIR
	RACK ABERTO 19" 44U PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATIVOS E PASSIVOS DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RACK PRINCIPAL).
	RACK ABERTO 19" 24U PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATIVOS E PASSIVOS DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RACK PARCIAL).
	PONTO PARA TOMADA SIMPLES RJ-45 (TELEFONE) EM CAIXA 4x2" EMBUTIDA EM ALVENARIA. QUANDO NÃO INDICADO, SERÁ INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO
	PONTO PARA TOMADA SIMPLES RJ-45 (TELEFONE) EM CAIXA 4x2" EMBUTIDA EM ALVENARIA. QUANDO NÃO INDICADO, SERÁ INSTALADA A 110cm DO PISO ACABADO
	PONTO PARA TOMADA DUPLA RJ-45 EM CAIXA 4x4" EMBUTIDA EM ALVENARIA. QUANDO NÃO INDICADO, SERÁ INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO
	PREVISÃO DE TOMADA SIMPLES RJ-45 EM CAIXA 4x2" INSTALADA NO TETO PARA ACCESS POINT (ROTEADOR WIRELESS). QUANDO NÃO INDICADO, SERÁ INSTALADA A 290cm DO PISO ACABADO
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TAMPA CEGA INSTALADA SOBRE O FORRO OU APARENTE. DIMENSÕES QUANDO NÃO INDICADA SERÁ 4x4".
	CONDULETES (DUALET) EM ALUMÍNIO FUNDIDO. INSTALAÇÃO APARENTE. DIÂMETRO QUANDO NÃO COTADO SERÁ #3/4".
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONIA (DG) DE EMBUTIR, QUANDO NÃO INDICADO, SERÁ INSTALADA A 140cm (EIXO) DO PISO ACABADO E FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM FUNDO DE MANDRINA.
	CAIXA DE PASSAGEM TIPO R (TELECOMUNICAÇÕES) EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO (ENTRADA DE TELEFONIA).
	INDICAÇÃO DE SUBIDA DE INFRAESTRUTURA
	INDICAÇÃO DE DESCIDA DE INFRAESTRUTURA

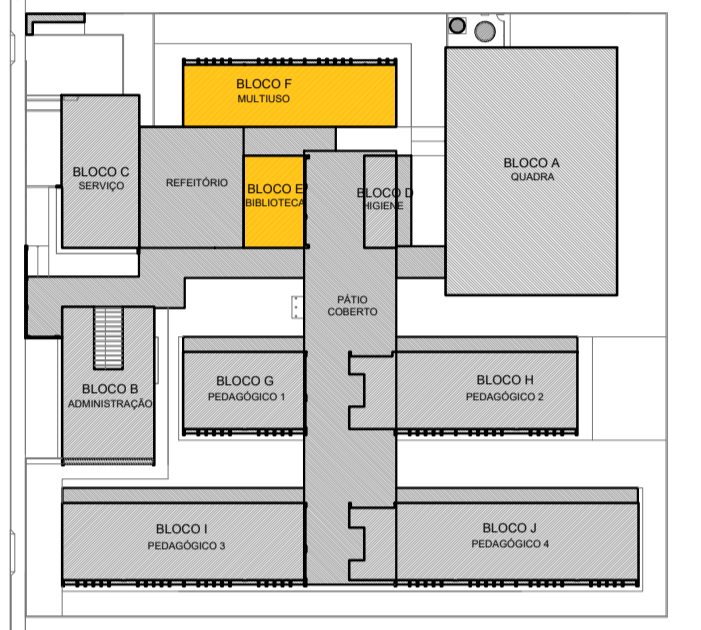

CROQUI DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		

**FNDE** Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

### PROJETO PADRÃO - FNDE


PROPRIETÁRIO:	
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO - UF:	
PROPRIETÁRIO	
RESP. TÉCNICO	CREA
AUTOR DO PROJETO:	Pílnio Teixeira do Nascimento Júnior CREA 13.300-D/DF

DLFO	CREA
	RA
OBSERVAÇÕES:	


### ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO

#### PROJETO DE INSTALAÇÕES

COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	RAMAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO BLOCO_E_BIBLIOTECA_E_BLOCO_F_MULTIUOSO	ECE
REVISÃO R.00	ESCALA 1:50	FRANCHA 03/05
FORMATO A1 (841x594)	DATA EMISSÃO JAN/2022	

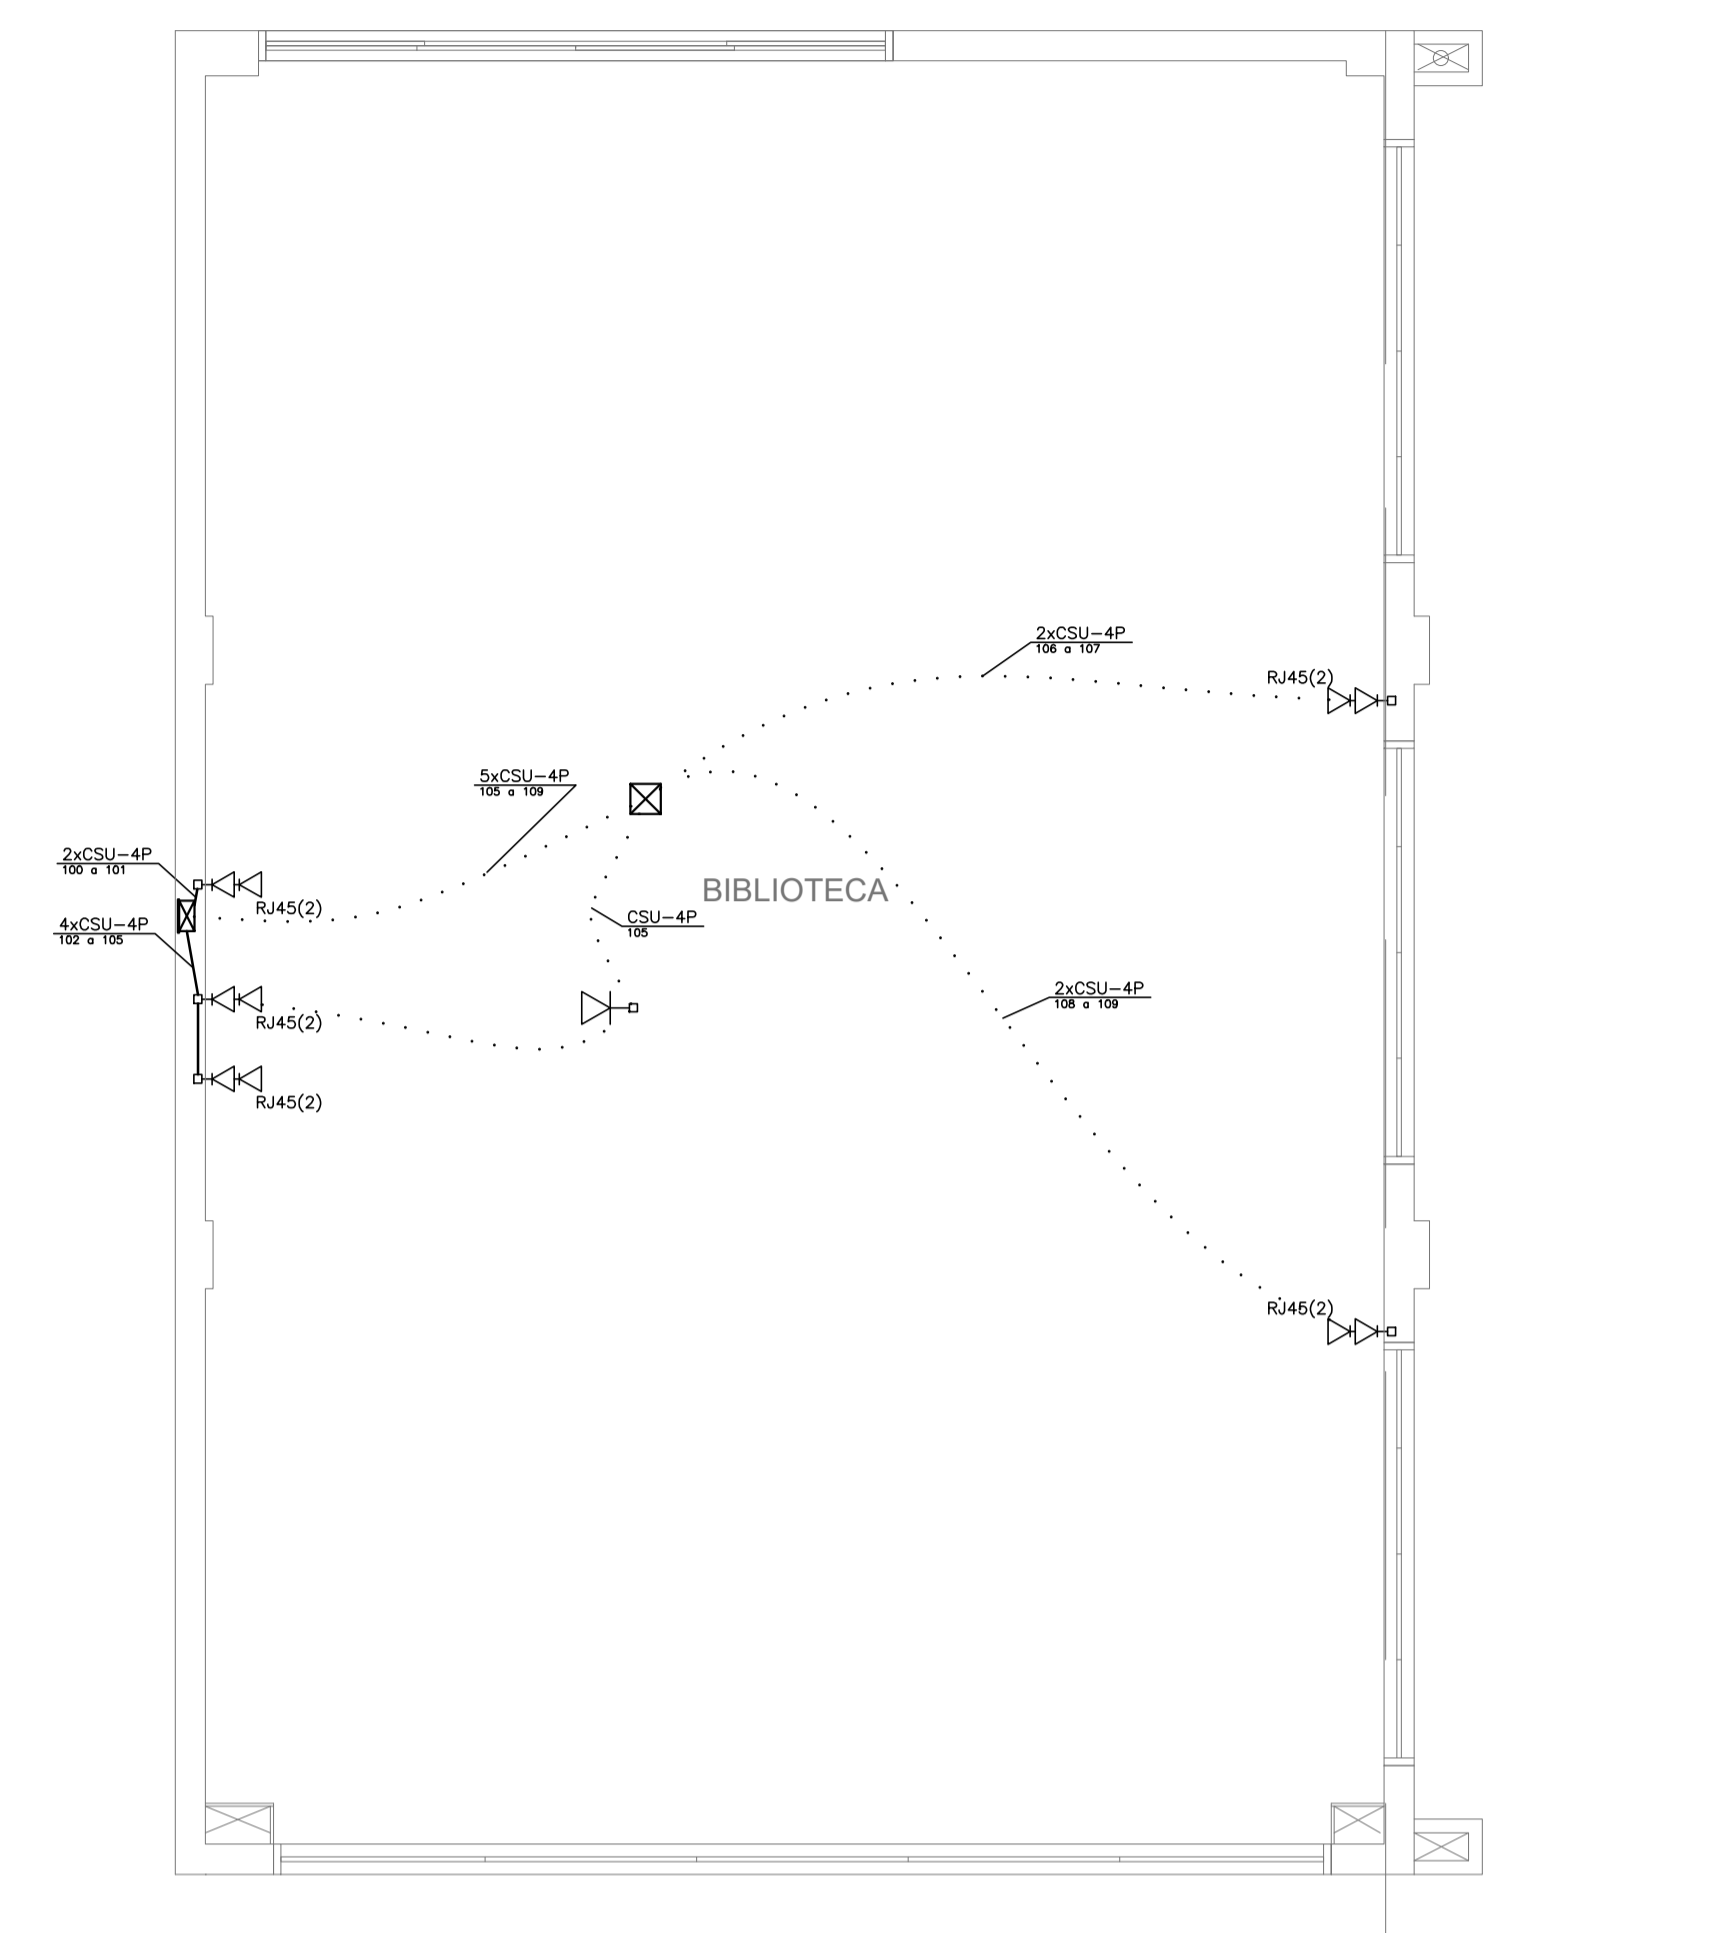


BLOCO E - BIBLIOTECA ESCALA 1:50

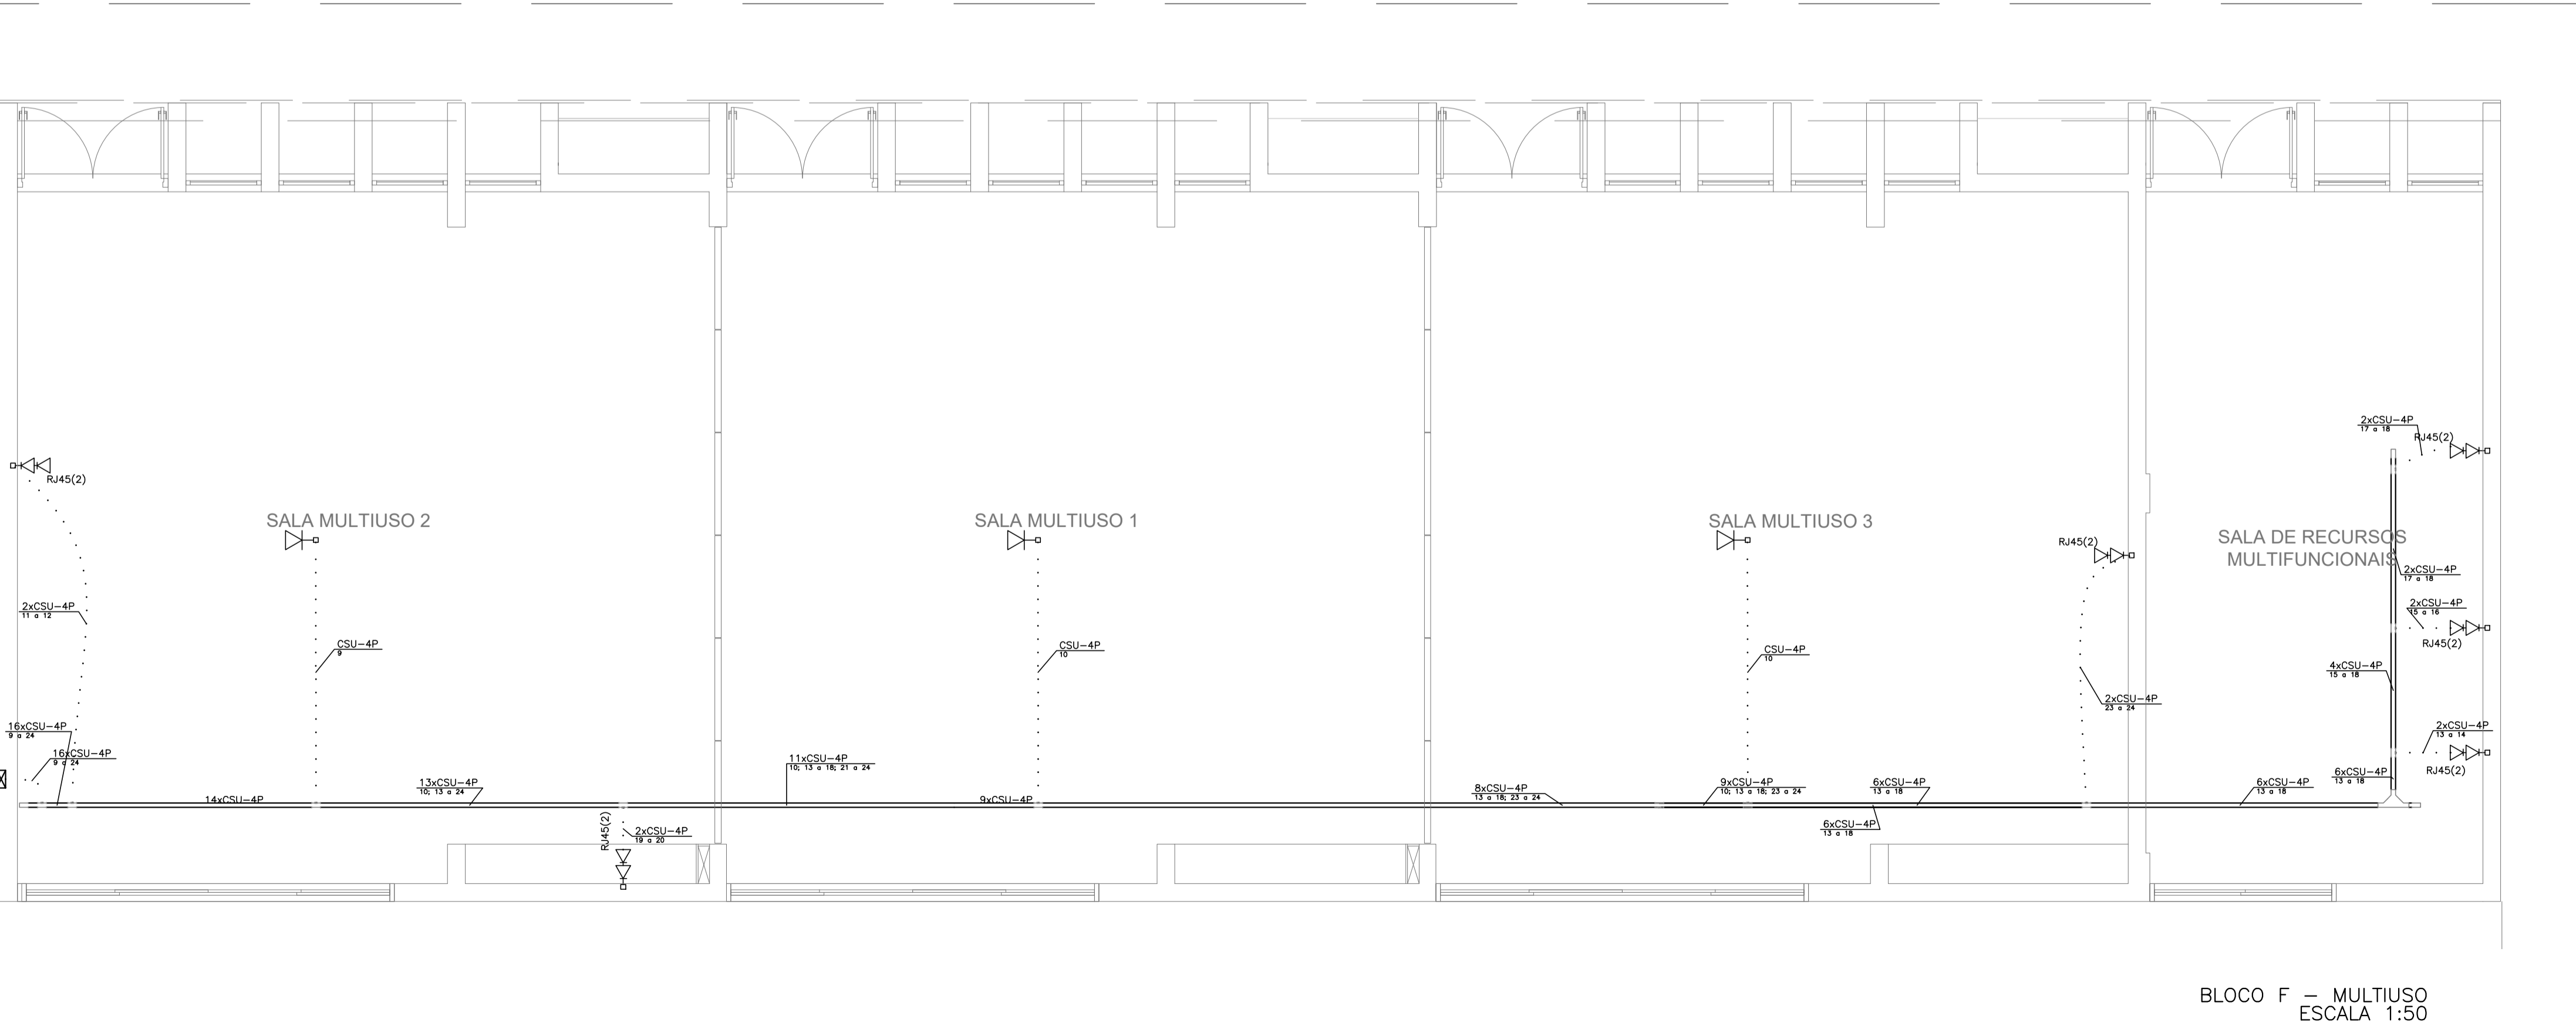

BLOCO F - MULTIUSO ESCALA 1:50



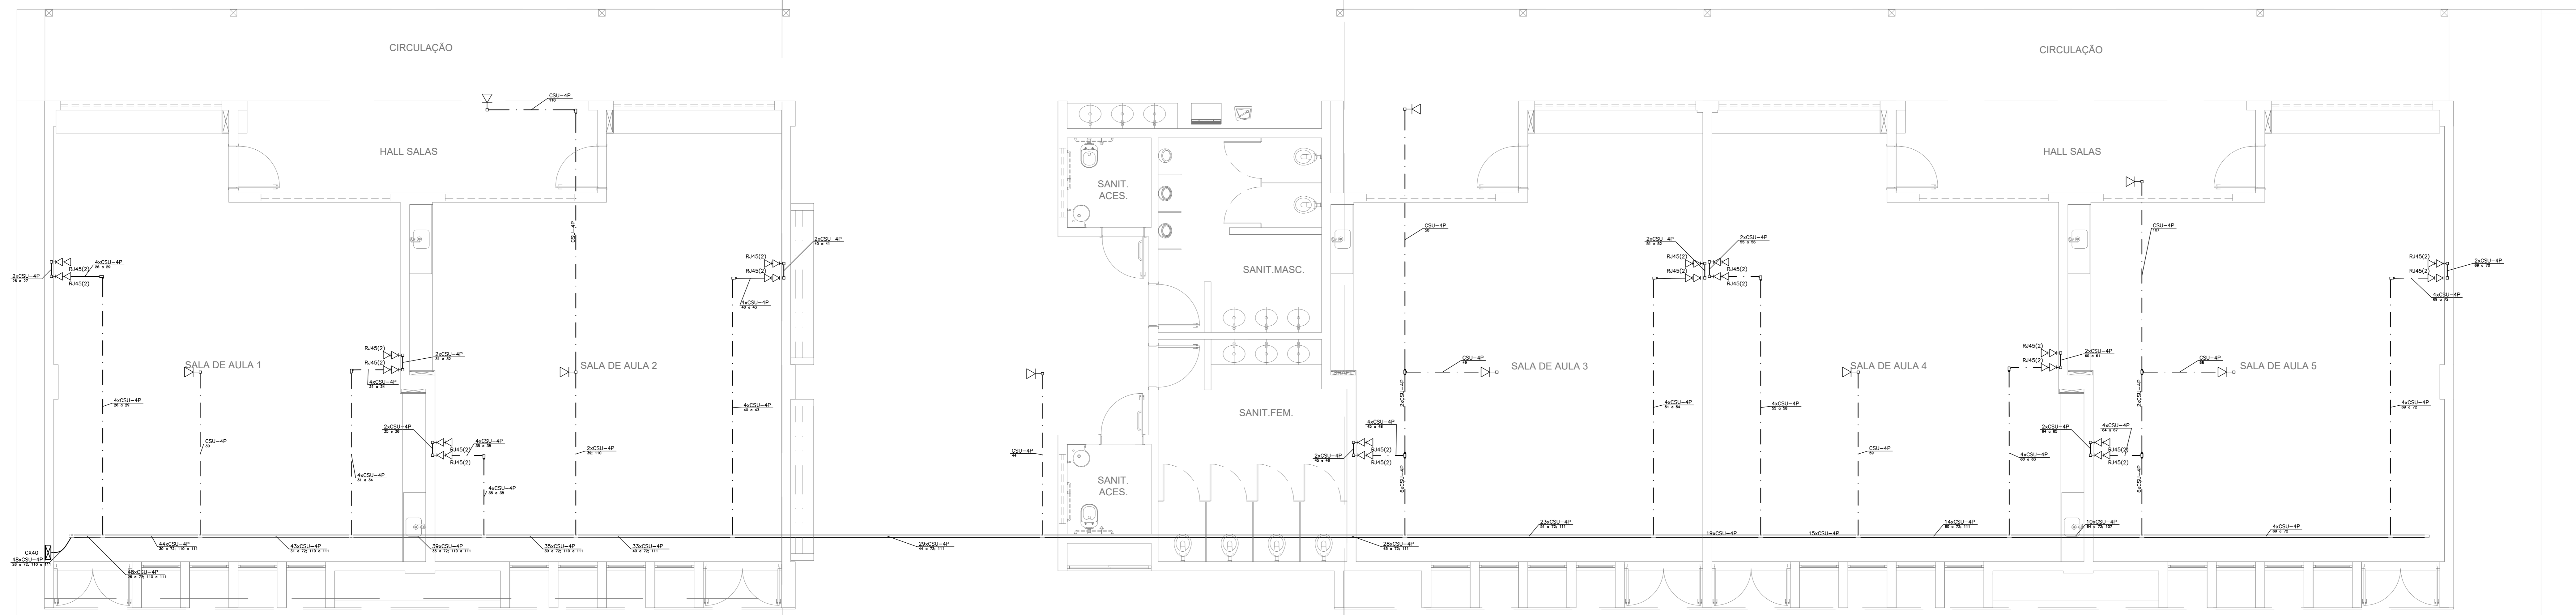

BLOCO G - PEDAGÓGICO 1 (01 E 02) E BLOCO H - PEDAGÓGICO 2 (SALAS 03, 04 E 05)  
ESCALA 1:50

### LEGENDA

	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO SEM SÉPTO, LIGA COM TAMPA POR MEIO DE PRESSÃO, INSTALAÇÃO SOBRE O FÓRMO DE ALVENARIA, DIMENSÃO QUANDO NÃO INDICADO 40x40".
	ELETRODUITO DE PVC FLEXÍVEL, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA ALVENARIA, QUANDO NÃO INDICADO 40x40".
	ELETROCALHA DE PVC RÍGIDA, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO LAJE/TEPO OU EM ALVENARIA, QUANDO NÃO INDICADO 40x40".
	ELETRODUITO DE PVC RÍGIDO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO LAJE/TEPO OU EM ALVENARIA, QUANDO NÃO INDICADO 40x40".
	TUBULAÇÃO EM ELETRODUITO DE AÇO GALVANIZADO INSTALADO APARENTE OU NO ENTREFORNO, QUANDO NÃO INDICADO 40x40".
	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RÍGIDO APARENTE OU SOBRE O FÓRMO, QUANDO NÃO INDICADO SERÁ 40x40".
	CAIXA DE PASSAGEM 20x40" EM PVC RÍGIDO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE EMBUTIR.
	RACK "RACKING 15" EM PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATIVOS E PASSIVOS DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RACK PRINCIPAL).
	RACK "RACKING 15" EM PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATIVOS E PASSIVOS DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RACK PARCIAL).
	FÓRMO PARA TOMBAS SIMPLIS R=45 (TELEFONE) EM CAIXA 40x40" EMBUTIDA EM ALVENARIA QUANDO NÃO INDICADO, SERÁ INSTALADA A 20cm DO PISO ACABADO.
	FÓRMO PARA TOMBAS SIMPLIS R=45 (TELEFONE) EM CAIXA 40x40" EMBUTIDA EM ALVENARIA QUANDO NÃO INDICADO, SERÁ INSTALADA A 110cm DO PISO ACABADO.
	FÓRMO PARA TOMBAS SIMPLIS R=45 (TELEFONE) EM CAIXA 40x40" EMBUTIDA EM ALVENARIA QUANDO NÃO INDICADO, SERÁ INSTALADA A 110cm DO PISO ACABADO.
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TAMPA CEGA INSTALADA SOBRE O FÓRMO DO APARENTE, DIMENSÃO QUANDO NÃO INDICADO SERÁ 40x40".
	CONDULETE (GALTE) EM ALUMÍNIO FUNDIDO, INSTALAÇÃO APARENTE, DIÂMETRO QUANDO NÃO INDICADO SERÁ 40x40".
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONIA (DGT) DE EMBUTIR, QUANDO NÃO INDICADO, SERÁ INSTALADO A 10cm DO PISO ACABADO E PARALELO EM RELAÇÃO À LINHA DO FÓRMO.
	CAIXA DE PASSAGEM TIPO II (TELECOMUNICAÇÕES) EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO (ENTRADA DE TELEFONIA).
	INDICAÇÃO DE SUBSÓ DE INFRAESTRUTURA.
	INDICAÇÃO DE DESOBRAS DE INFRAESTRUTURA.

- ### NOTAS
1. BOMAS EXECUÇÃO DESTE PROJETO DEVE SER SEQUENCIADA DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS, DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO.
  2. DEVE SER VERIFICADO NO LOCAL DE EXECUÇÃO TODAS AS MEDIDAS E INTERFERÊNCIAS, DEVENDO SER INFORMADO AO CONTRATANTE QUALQUER SITUACIONAL OU NECESSIDADE DE AJUSTES.
  3. E DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR VERIFICAR E INFORMAR AO CONTRATANTE QUALQUER PROBLEMA QUE INTERFERA NA EXECUÇÃO DESTE PROJETO.
  4. DEVERÁ SER REALIZADA VERIFICAÇÃO "IN-LOCUS" DE TODOS OS ENCAMINHAMENTOS DAS INSTALAÇÕES E DOS ESPAÇOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS ANTES DE SER INICIADA A EXECUÇÃO.
  5. TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS COM BASE NAS NORMAS DA ABNT, CONCESSIONÁRIAS LOCAIS, ORÇÃO REGULADOR E FISCALIZADORAS.
  6. TODO CABEAMENTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO NAS DUAS PONTAS POR MEIO DE ANELAS.
  7. TODOS OS COMPONENTES DE ELETRODUITOS DEVERÃO SER REALIZADOS UTILIZANDO CURVA TIPO LONCA, E NÃO MÃO QUE DUAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM.
  8. OS ELETRODUITOS, ELETROCALHAS E ELETRODUITOS FLEXÍVEIS METÁLICOS, DEVERÃO TER CONTINUIDADE (ENTERRANDO-SE CASO SEJAM INTERROMPIDOS POR TUBOS DE METALURGIA) E SERÃO ATERIDOS EM UMA OU AMBAS AS EXTREMIDADES EM PAREDES CONFORMADAS COM A NBR-5419 E ANSI/TA/ESA-607.
  9. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER ORGANIZADOS E MANEJADOS COM CUIDADO DENTRO DAS ELETROCALHAS E RACKS.
  10. A CONTRATAÇÃO SEM RESPONSABILIDADE PELA SELEÇÃO FINAL DOS EQUIPAMENTOS, INFRA-ESTRUTURAS E MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA, CONFORME OS DESINHOS DESTE PROJETO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.
  11. TODO TIPO DE QUADRO DEVERÁ SER EXECUTADO COM CONDUTORES METÁLICOS PARA CONDUTORES ELÉTRICOS (DIE, SINCLA) E DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM, ONDE METAL, DEVERÁ SER DEVIDA FOLGA MÍNIMA DE 20mm, NÃO SERÃO ACEITAS EMBUTIDAS DENTRO DE ELETRODUITOS.
  12. OS ELETRODUITOS, ELETROCALHAS E ELETRODUITOS FLEXÍVEIS METÁLICOS, DEVERÃO TER CONTINUIDADE (ENTERRANDO-SE CASO SEJAM INTERROMPIDOS POR TUBOS DE METALURGIA) E SERÃO ATERIDOS EM UMA OU AMBAS AS EXTREMIDADES EM PAREDES CONFORMADAS COM A NBR-5419 E ANSI/TA/ESA-607.
  13. TODOS OS CABOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA INFRA-ESTRUTURA DE REDES, DEVERÃO SER CERTIFICADOS CONFORME OS PRE-ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE.
  14. TODOS OS TESTES DE CERTIFICAÇÃO NO CABEAMENTO DE ESTRUTURADO, DEVERÃO SER DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS E ENTREGUES AO CONTRATANTE.
  15. E RECOMENDADO QUE OS PRODUTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SEJAM DO MESMO FABRICANTE, E ESTES SEJAM IDENTIFICADOS POR IDENTIFICADORES METÁLICOS E SERÃO ATERIDOS EM UMA OU AMBAS AS EXTREMIDADES EM PAREDES CONFORMADAS COM A NBR-5419 E ANSI/TA/ESA-607.
  16. A TABELA MÍNIMA DE OCUPIÇÃO PARA CADA UNIDADE DEVERÁ ULTRAPASSAR A META DE SUA ÁREA ÚTIL E O APROXIMADO DE CADA MÓDULO DEVERÁ EXCEDER AO INDICADO NO PROJETO E PARA O QUAL FORAM CALCULADOS, COM OS RESPECTIVOS FATORES DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE.
  17. NÃO FAZ PARTE DESTE ESCOPO OS PROJETOS DE REDE (ATIVA (SERVIDORES, ROTADORES, SERVIDORES E ETC.)
  18. TODAS AS MATERIAS A SEREM EMPREGADAS NA INSTALAÇÃO DEVERÃO OBEDECER AS SEQUENTES NORMAS E SUAS ATUALIZAÇÕES:
    - 18.1. EIA/TIA-568 - 568 STANDARD - COMMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS WIRING STANDARDS.
    - 18.2. INSTANTIA 604 - ADMINISTRATION STANDARDS FOR THE TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE OF COMMERCIAL BUILDINGS.
    - 18.3. INSTANTIA 607 - CABLEING AND BONDING REQUIREMENTS FOR TELECOMMUNICATIONS IN COMMERCIAL BUILDINGS.
    - 18.4. TIA 542 - DATA CENTER CABLING STANDARDS AMERICAS.
    - 18.5. TIA 569-118-77 - COMMERCIAL OFFICE, FLOOR CABLING.
    - 18.6. NBR 5410/2000 - PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA O SISTEMA DE CABEAMENTO DE CLIENTES PREMIUMS SPECIFICS.
    - 18.7. NBR 5410/2000 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BARRA TENDÃO.
    - 18.8. NBR 5410/2000 - PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA O SISTEMA DE CABEAMENTO DE CLIENTES PREMIUMS SPECIFICS.
    - 18.9. NBR 13300 - REDES TELEFÔNICAS INTERNAS EM PREÇOS - TERMINAÇÃO.
    - 18.10. NBR 13300 - REDES TELEFÔNICAS INTERNAS EM PREÇOS - SINALIZAÇÃO.
    - 18.11. NBR 13300 - REDES TELEFÔNICAS INTERNAS EM PREÇOS - TUBULAÇÃO DE ENTRADA TELEFÔNICA - PROJETO.
    - 18.12. NBR 13300 - REDES TELEFÔNICAS INTERNAS EM PREÇOS - PLANEJAMENTO DE COMPONENTES DE UM PROJETO DE REDES.
    - 18.13. NBR 13300 - REDES TELEFÔNICAS EM EDIFICAÇÕES COM ATÉ CINCO PONTOS TELEFÔNICOS - PROJETO.
    - 18.14. IEC 11801 - GENERAL CABLEING FOR COMMERCIAL PREMISES.
    - 18.15. NBR 13487 - FIBRA ÓPTICA MULTIMODOS.
    - 18.16. NBR 13488 - FIBRA ÓPTICA DE TRANSMISSÃO DE DISPERSÃO NORMAL - ESPECIFICAÇÃO.
    - 18.17. NBR 13488 - FIBRA ÓPTICA DE TRANSMISSÃO DE DISPERSÃO NORMAL - ESPECIFICAÇÃO.
    - 18.18. PROCEDIMENTOS DA COOPERACIONAÇÃO DE TELEFONIA LOCAL, PERTENCENTES AO ADULTO.
    - 18.19. TODAS AS NORMAS REFERENTES AO SISTEMA PROPOSTO, DEVENDO SER RESPONSÁVEL PELA CONFORMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, INFRA-ESTRUTURAS E MATERIAS UTILIZADOS NA OBRA, ATENDENDO AOS REQUISITOS EXISTENTES NO PROJETO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

### NOMENCLATURAS

A) IDENTIFICAÇÃO DO RACK	B) IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES
XX Y	XXXXXX
	QUANTIDADE DE FIBRAS
	TIPO DE CABO (D) 10P, (E) 25P, (F) 50P, (G) 100P, (H) 200P, (I) 300P, (J) 400P, (K) 500P, (L) 600P, (M) 700P, (N) 800P, (O) 900P, (P) 1000P
	CABEAMENTO (E) SECUNDÁRIO, (F) PRIMÁRIO, (G) INTERMEDIÁRIO
	QUANTIDADE DE CABOS

- ### NOTAS
- EXECUTAR ESTE PROJETO ANTECIPADAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL.
  - ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO NA PLANTA DE FÓRMO.
  - PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINARIAS OBSERVAR LOCALIZAÇÃO NA PLANTA DE FÓRMO.
  - OS ELETRODUITOS QUE SEGUAM ATE O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ROSSO/VERDE.
  - OS ELETRODUITOS APARENTE (FÓRMO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO.
  - ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FÓRMO.
- REFERÊNCIAS:
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
  - PLANILHA DE QUANTIDADES.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
		CONTROLE DE REVISÕES

**FNDE** Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

### PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO - UF: \_\_\_\_\_

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_  
 RESP. TÉCNICO: \_\_\_\_\_  
 CREA: \_\_\_\_\_

AUTOR DO PROJETO: Plínio Teixeira do Nascimento Junior - CREA 13.300-D/DF

DLFO: \_\_\_\_\_  
 CREA: \_\_\_\_\_  
 RA: \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÕES: \_\_\_\_\_

### ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO

#### PROJETO DE INSTALAÇÕES

COORDENADOR CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	RAMAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO	ECE
PROJETADE RUBO	BLOCO_G_PEDAGÓGICO1_E_BLOCO_H_PEDAGÓGICO2	
PROJETADE RUBO	TÉCNICO DPTA/ENGENHEIRO	PROJETADE RUBO
PROJETADE (13/744841)	1/50	04/05

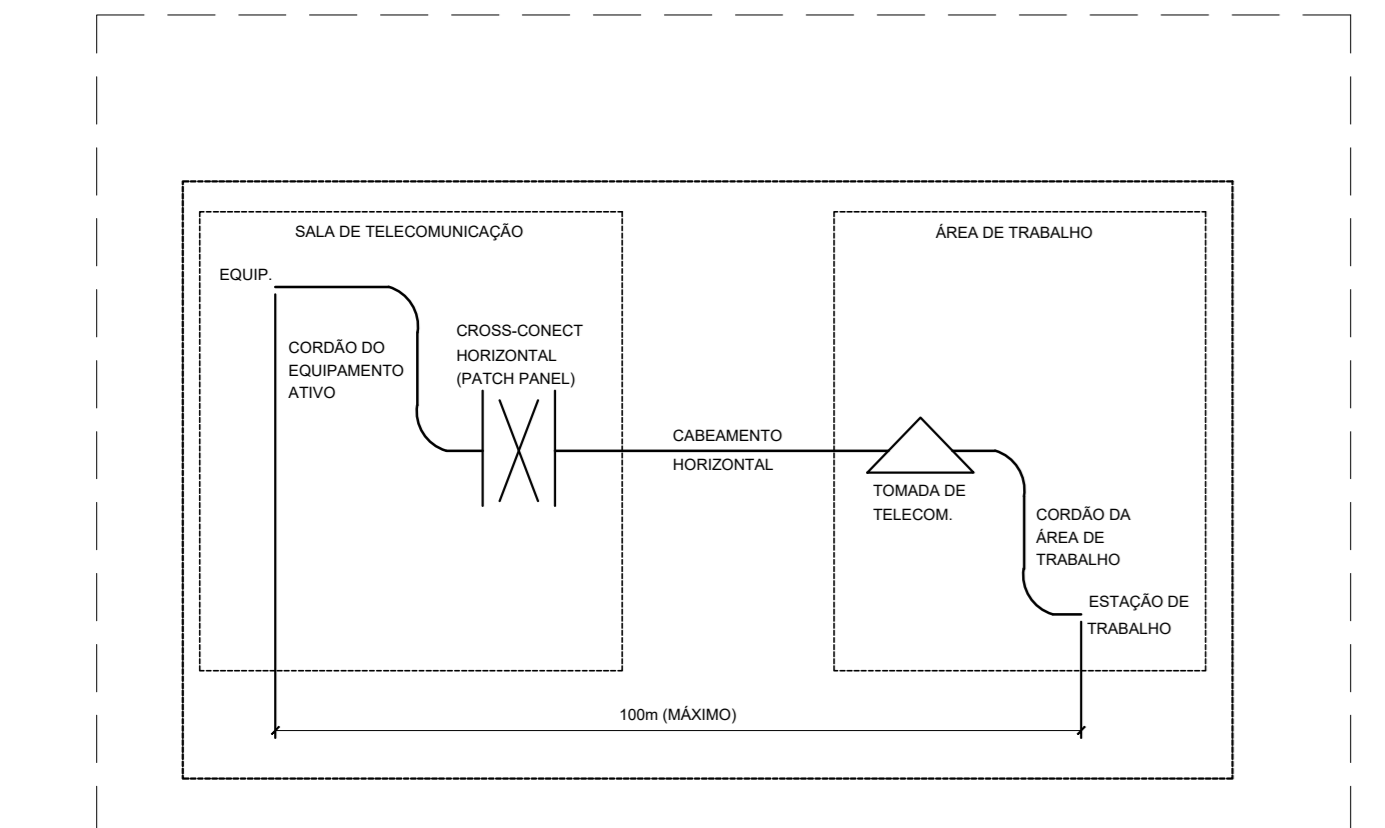


DIAGRAMA DE COMPRIMENTOS MÁXIMOS DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO  
SEM ESCALA



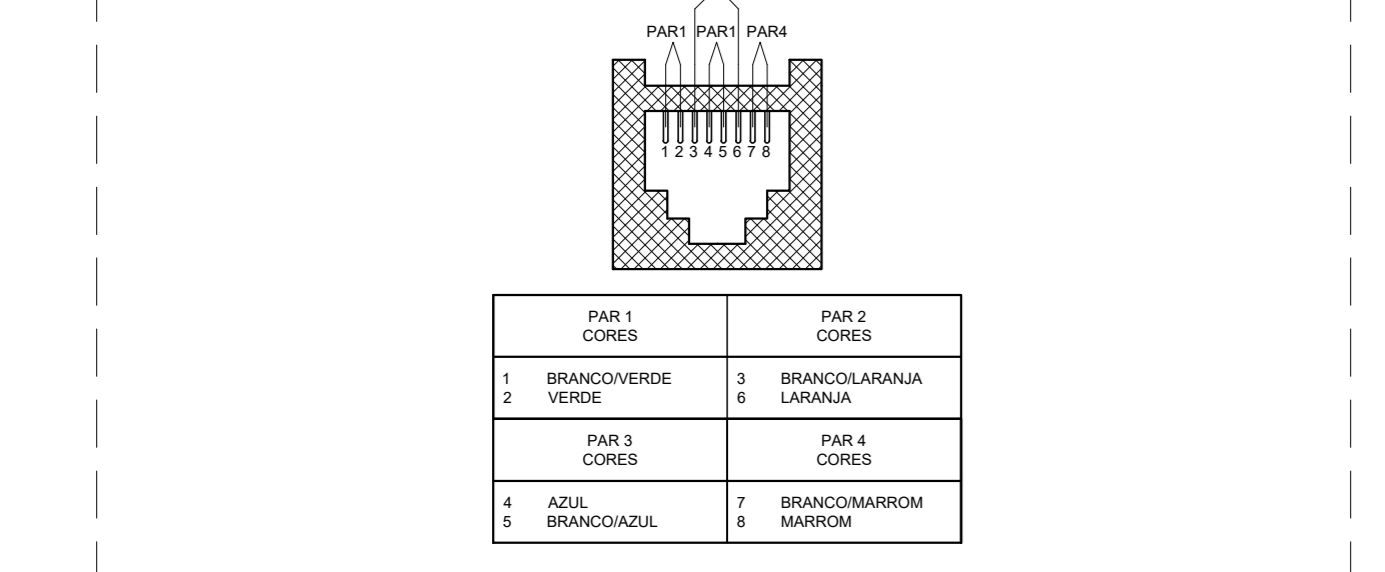



DIAGRAMA DE CRIMPAGEM - PADRÃO DE CONECTORIZAÇÃO EIA-TIA 568A  
SEM ESCALA

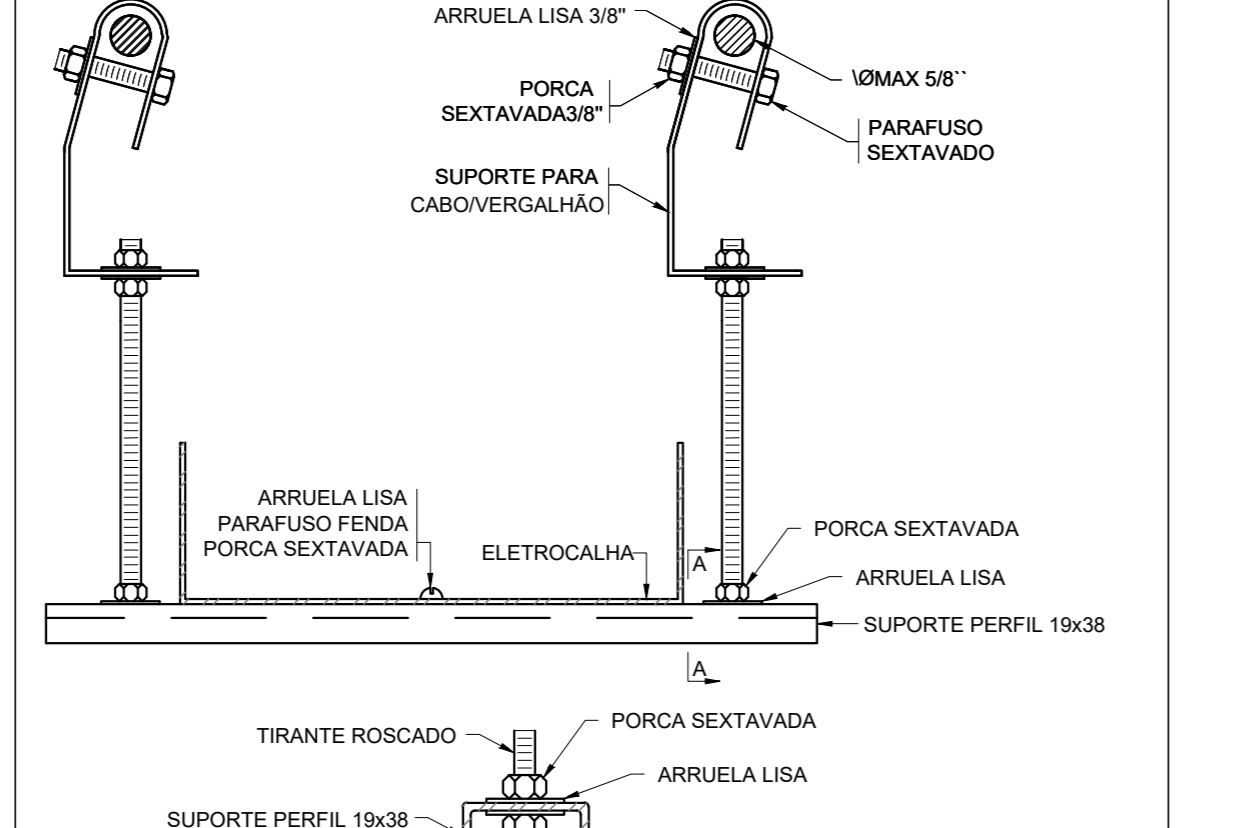


ELETROCALHA - SUPORTE PERFIL 19x38 - FIXAÇÃO CABOVERGALHÃO  
SEM ESCALA

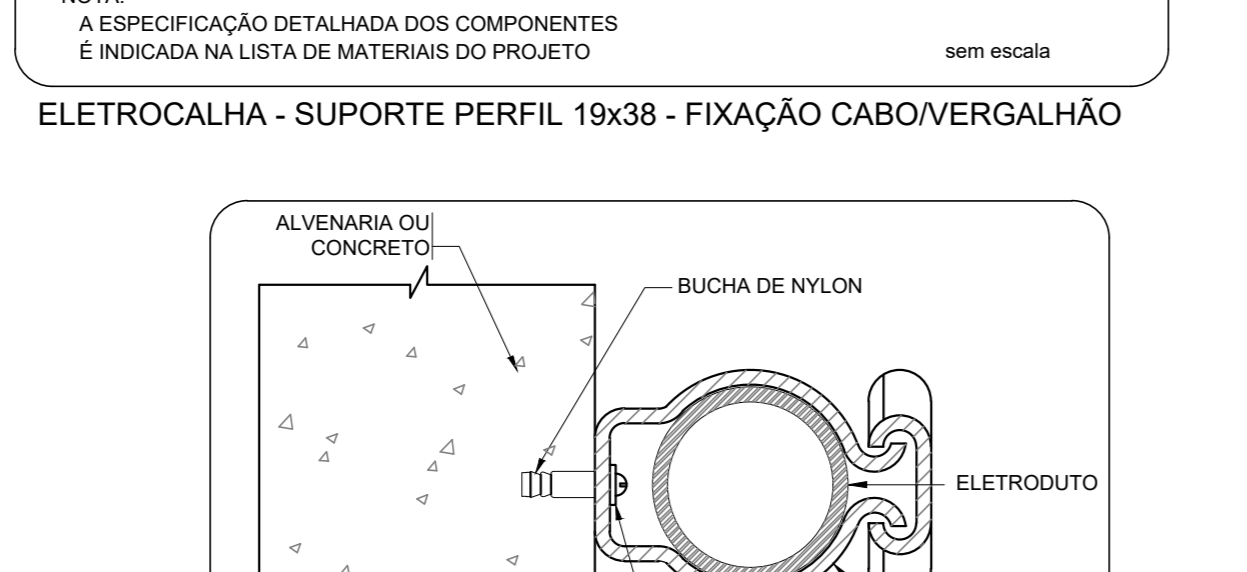


FIXAÇÃO DE UM ELETRODUITO EM SUPERFÍCIE DE ALVENARIA OU CONCRETO  
SEM ESCALA

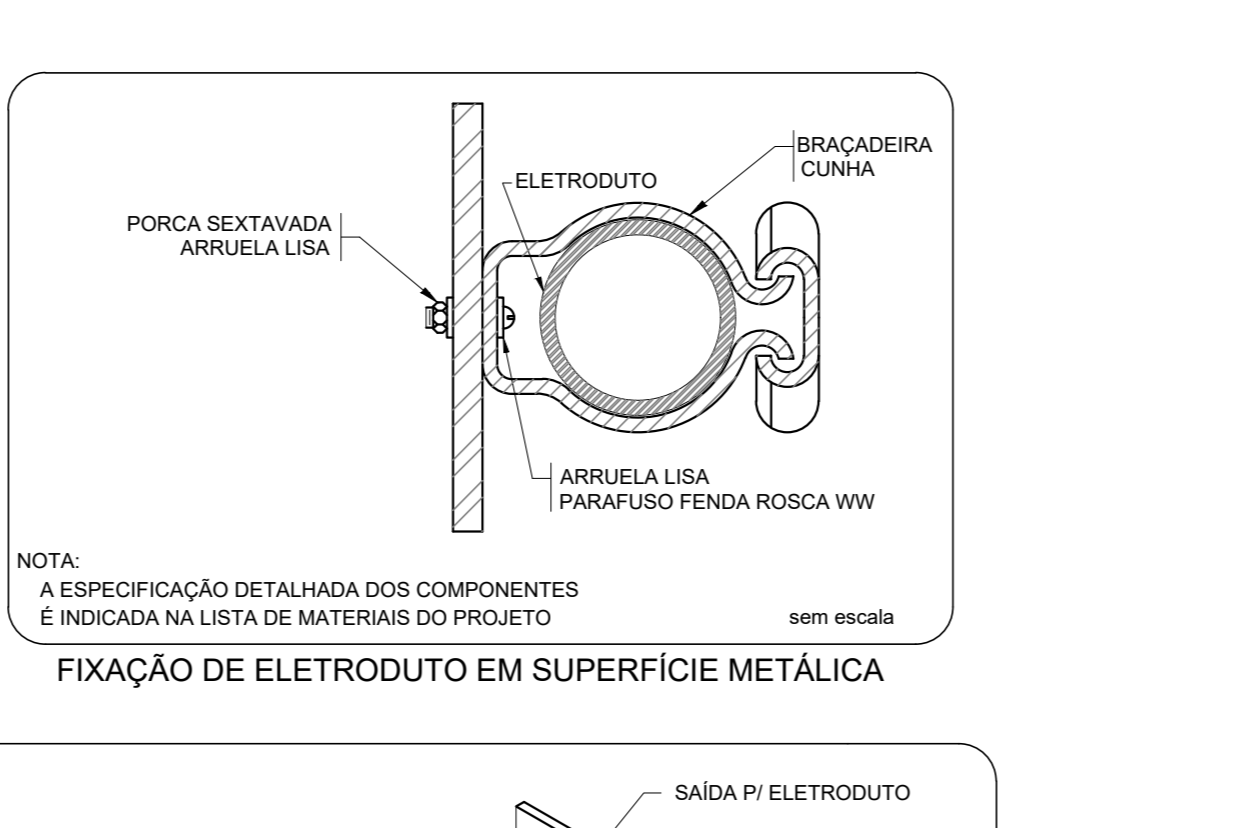


FIXAÇÃO DE ELETRODUITO EM SUPERFÍCIE METÁLICA  
SEM ESCALA

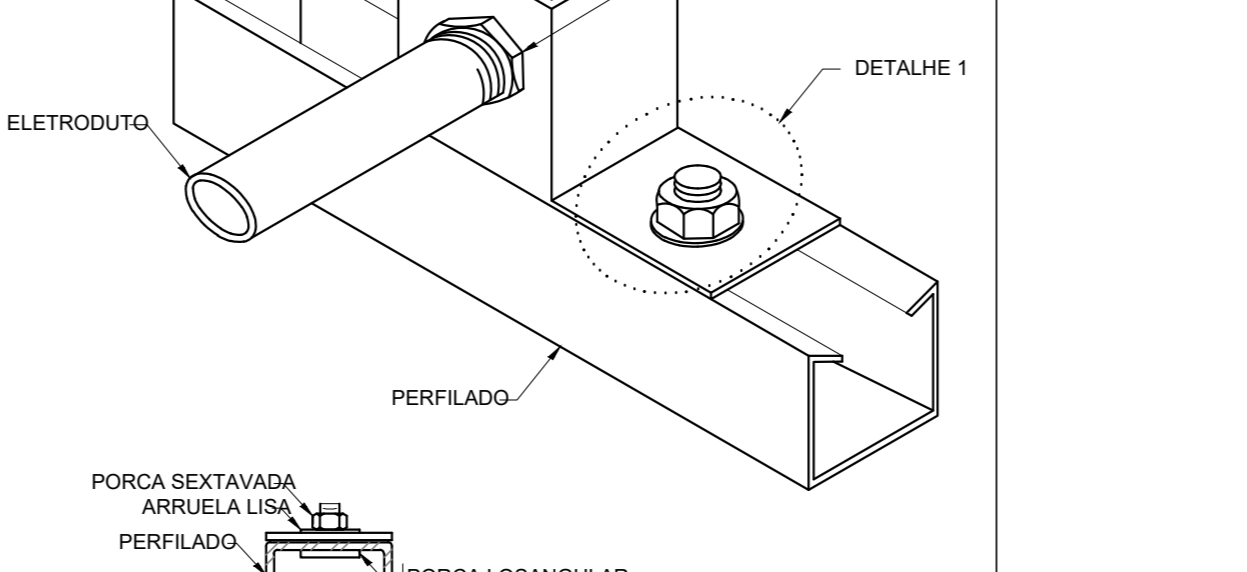

ENTRADA E SAÍDA DE ELETRODUITO EM PERFILADO  
SEM ESCALA

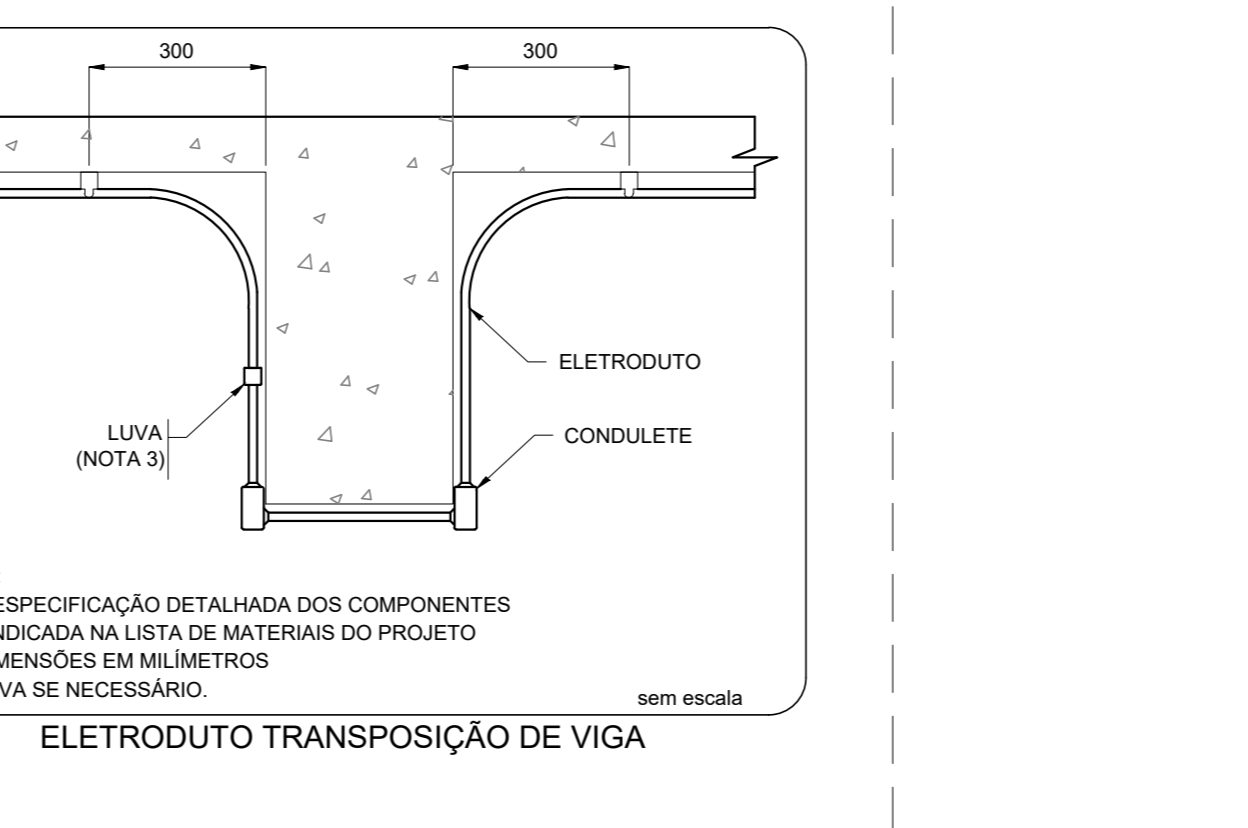

ELETRODUITO TRANSPOSIÇÃO DE VIGA  
SEM ESCALA

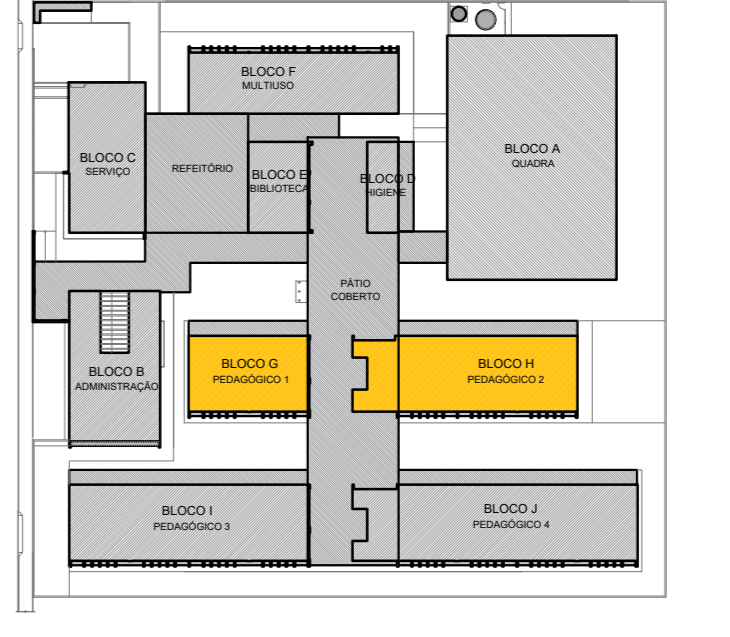

CRUQUI DE REFERÊNCIA



